



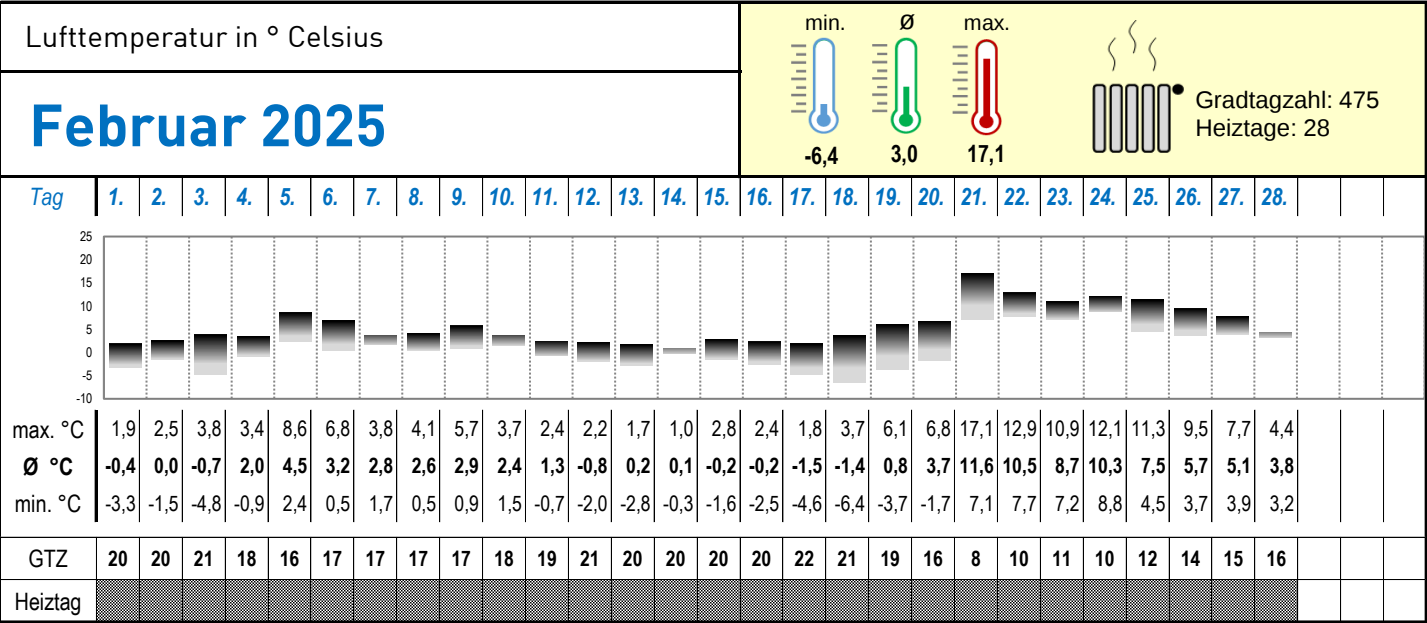

Temperaturen

B2.01

- Quelle: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle für Luftreinhaltung, Lärm- und Gefahrstoffe
 - Messstelle: Voslapp, Utterser Landstraße (vorläufige Messwerte)
 - Erläuterungen: 'Bei den meteorologischen Messungen des "Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen" (LÜN) handelt es sich um Begleitmessungen. Sie erfüllen nicht uneingeschränkt die Anforderungen, die üblicherweise an eine Wetterstation gestellt werden.
- Die **Lufttemperatur** wird durch ein von Luft umströmtes, gegen Sonneneinstrahlung geschütztes Thermometer in zwei Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Meteorologisch wird die durchschnittliche Tagestemperatur nach der Formel "Wert 7 Uhr + Wert 14 Uhr + 2x Wert 21 Uhr/4" errechnet. Der durchschnittliche Wert (gerundet, eine Nachkommastelle) wird in den folgenden Tabellen fett dargestellt.
- Die **Gradtagzahl (GTZ)** ist die Differenz zwischen der als behaglich empfundenen Raumtemperatur von 20 °C und einer niedrigeren Außentemperatur (Tagesmittelwert). Die Gradtagzahl wird nur für diejenigen Tage eines Zeitraums errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (<15°C) liegt. Gradtagzahlen werden jeweils für den Monat addiert. So kann der monatliche Aufwand für die Heizung verglichen werden.
- Als **Heiztag** gilt dabei jeder Tag mit einer Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze von 15 °C (unten schraffiert dargestellt).

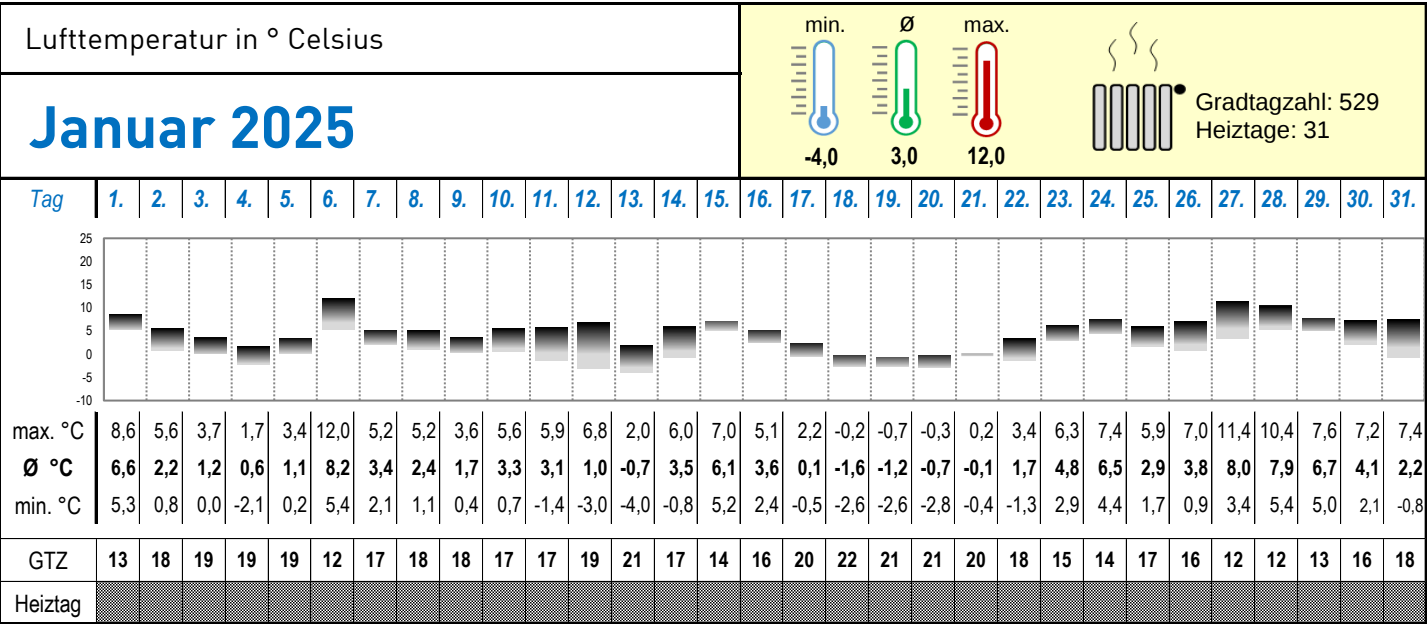




Temperaturen

B2.01

- Quelle: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle für Luftreinhaltung, Lärm- und Gefahrstoffe
 - Messstelle: Voslapp, Utterser Landstraße (vorläufige Messwerte)
 - Erläuterungen: "Bei den meteorologischen Messungen des "Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen" (LÜN) handelt es sich um Begleitmessungen. Sie erfüllen nicht uneingeschränkt die Anforderungen, die üblicherweise an eine Wetterstation gestellt werden.
- Die **Lufttemperatur** wird durch ein von Luft umströmtes, gegen Sonneneinstrahlung geschütztes Thermometer in zwei Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Meteorologisch wird die durchschnittliche Tagestemperatur nach der Formel "Wert 7 Uhr + Wert 14 Uhr + 2x Wert 21 Uhr/4" errechnet. Der durchschnittliche Wert (gerundet, eine Nachkommastelle) wird in den folgenden Tabellen fett dargestellt.
- Die **Gradtagzahl (GTZ)** ist die Differenz zwischen der als behaglich empfundenen Raumtemperatur von 20 °C und einer niedrigeren Außentemperatur (Tagesmittelwert). Die Gradtagzahl wird nur für diejenigen Tage eines Zeitraums errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (<15°C) liegt. Gradtagzahlen werden jeweils für den Monat addiert. So kann der monatliche Aufwand für die Heizung verglichen werden.
- Als **Heiztag** gilt dabei jeder Tag mit einer Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze von 15 °C (unten schraffiert dargestellt).

Lufttemperatur in ° Celsius																min. -4,4 Ø 6,1 max. 20,1 Gradtagzahl: 427 Heiztage: 31															
März 2025																															
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
max. °C	7,2	7,4	10,3	11,2	13,7	16,2	18,7	18,8	14,8	9,4	7,0	8,8	5,6	4,7	5,5	7,5	6,8	9,6	15,0	17,6	20,1	17,7	17,3	12,3	12,5	8,0	15,3	15,9	12,2	9,8	10,9
Ø °C	1,6	2,7	4,1	5,1	6,4	8,2	9,7	10,8	7,8	3,7	4,7	3,0	2,6	3,0	3,2	3,5	3,9	2,9	4,7	7,0	12,3	10,6	11,0	7,0	8,2	6,7	6,7	8,5	6,0	7,8	6,3
min. °C	-1,6	-1,4	-0,9	0,1	2,4	1,5	4,3	3,0	2,7	-2,6	0,7	0,2	-0,6	-1,8	1,7	-3,8	2,2	-4,4	-2,3	1,4	2,2	6,8	6,0	4,7	5,1	3,0	0,0	3,6	2,8	5,5	3,3
GTZ	18	17	16	15	14	12	10	9	12	16	15	17	17	17	17	16	16	17	15	13	8	9	9	13	12	13	13	11	14	12	14
Heiztag																															

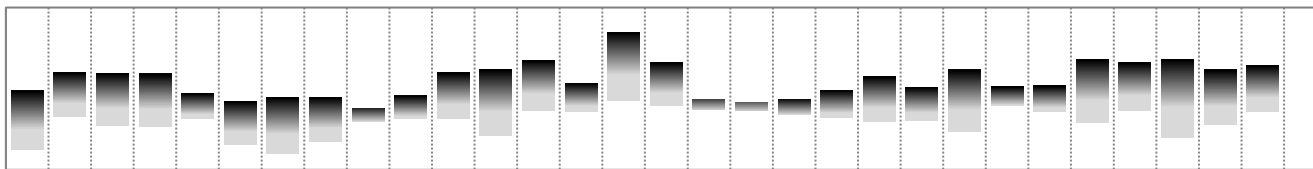Lufttemperatur in ° Celsius																min.  -1,4 Ø  9,9 max.  24,7  Gradtagzahl: 300 Heiztage: 29															
April 2025																															
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	
																															
max. °C	12,1	16,0	15,8	15,7	11,5	9,7	10,6	10,6	8,2	11,0	15,9	16,5	18,6	13,7	24,7	18,2	10,2	9,6	10,2	12,2	15,1	12,8	16,6	12,9	13,1	18,9	18,1	18,8	16,6	17,4	
Ø °C	8,2	10,7	10,0	9,1	8,4	6,2	5,8	6,6	7,1	7,6	9,7	12,0	12,2	10,6	17,2	11,3	9,2	8,2	8,2	8,4	11,0	9,6	12,1	10,0	8,5	12,8	12,8	11,5	11,0	12,2	
min. °C	-0,7	6,4	4,6	4,4	6,2	0,5	-1,4	1,2	5,5	6,0	6,0	2,4	7,9	7,6	10,0	8,8	7,9	7,7	7,0	6,2	5,5	5,6	3,3	8,8	7,5	5,1	7,7	1,9	4,8	7,5	
GTZ	12	9	10	11	12	14	14	13	13	12	10	8	8	9	0	9	11	12	12	12	9	10	8	10	12	7	7	9	9	8	
Heiztag																															







Temperaturen

B2.01

- Quelle: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle für Luftreinhaltung, Lärm- und Gefahrstoffe
 - Messstelle: Voslapp, Utterser Landstraße (vorläufige Messwerte)
 - Erläuterungen: "Bei den meteorologischen Messungen des "Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen" (LÜN) handelt es sich um Begleitmessungen. Sie erfüllen nicht uneingeschränkt die Anforderungen, die üblicherweise an eine Wetterstation gestellt werden.
- Die **Lufttemperatur** wird durch ein von Luft umströmtes, gegen Sonneneinstrahlung geschütztes Thermometer in zwei Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Meteorologisch wird die durchschnittliche Tagestemperatur nach der Formel "Wert 7 Uhr + Wert 14 Uhr + 2x Wert 21 Uhr/4" errechnet. Der durchschnittliche Wert (gerundet, eine Nachkommastelle) wird in den folgenden Tabellen fett dargestellt.
- Die **Gradtagzahl (GTZ)** ist die Differenz zwischen der als behaglich empfundenen Raumtemperatur von 20 °C und einer niedrigeren Außentemperatur (Tagesmittelwert). Die Gradtagzahl wird nur für diejenigen Tage eines Zeitraums errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (<15°C) liegt. Gradtagzahlen werden jeweils für den Monat addiert. So kann der monatliche Aufwand für die Heizung verglichen werden.
- Als **Heiztag** gilt dabei jeder Tag mit einer Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze von 15 °C (unten schraffiert dargestellt).

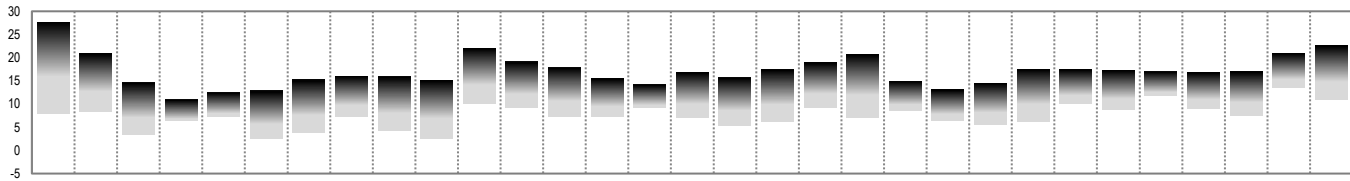Lufttemperatur in ° Celsius																min.  2,5 Ø  12,9 max.  27,7  Gradtagzahl: 209 Heiztage: 27															
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
																															
max. °C	27,7	20,9	14,7	11,0	12,5	12,8	15,2	16,0	15,9	15,1	22,0	19,1	17,9	15,4	14,2	16,8	15,8	17,5	18,9	20,7	14,9	13,0	14,5	17,5	17,4	17,3	17,1	16,8	16,9	20,9	22,6
Ø °C	17,4	12,1	9,6	8,8	9,9	8,7	11,7	12,9	11,6	11,2	16,4	13,8	13,5	12,7	12,3	12,9	12,2	13,7	14,8	14,1	12,2	10,4	9,9	12,3	14,6	13,3	13,2	13,5	14,5	17,2	17,6
min. °C	8,0	8,4	3,5	6,5	7,3	2,5	3,9	7,3	4,2	2,5	10,1	9,2	7,3	7,4	9,2	7,0	5,4	6,1	9,3	7,1	8,6	6,3	5,6	6,3	10,1	8,8	11,8	9,0	7,6	13,5	10,9
GTZ	0	8	10	11	10	11	8	7	8	9	0	6	6	7	8	7	8	6	5	6	8	10	10	8	5	7	7	7	6	0	0
Heiztag																															

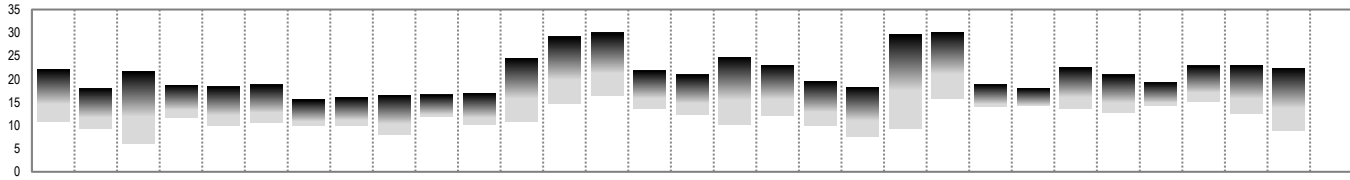Lufttemperatur in ° Celsius																min.  6,0 Ø  17,1 max.  30,1  Gradtagzahl: 56 Heiztage: 9														
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
																														
max. °C	22,0	18,0	21,6	18,7	18,4	18,7	15,5	16,0	16,5	16,6	16,9	24,5	29,1	30,0	21,9	20,9	24,7	23,0	19,5	18,2	29,6	30,1	18,9	18,0	22,4	20,9	19,3	22,9	22,9	22,4
Ø °C	16,4	13,9	18,0	14,9	14,9	14,8	13,3	12,4	13,0	13,1	13,5	19,3	22,4	23,6	17,6	16,7	19,0	17,1	15,9	15,1	21,8	22,4	16,1	16,7	18,0	18,5	17,1	20,7	18,4	19,5
min. °C	10,9	9,4	6,0	11,8	9,9	10,7	10,0	10,1	8,0	11,9	10,1	10,9	14,7	16,5	13,7	12,5	10,2	12,1	10,1	7,6	9,4	15,9	14,1	14,4	13,6	12,7	14,2	15,2	12,6	8,9
GTZ	0	6	0	5	5	5	7	8	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiztag																														







Temperaturen

B2.01

- Quelle: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle für Luftreinhaltung, Lärm- und Gefahrstoffe
 - Messstelle: Voslapp, Utterser Landstraße (vorläufige Messwerte)
 - Erläuterungen: "Bei den meteorologischen Messungen des "Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen" (LÜN) handelt es sich um Begleitmessungen. Sie erfüllen nicht uneingeschränkt die Anforderungen, die üblicherweise an eine Wetterstation gestellt werden.
- Die **Lufttemperatur** wird durch ein von Luft umströmtes, gegen Sonneneinstrahlung geschütztes Thermometer in zwei Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Meteorologisch wird die durchschnittliche Tagestemperatur nach der Formel "Wert 7 Uhr + Wert 14 Uhr + 2x Wert 21 Uhr/4" errechnet. Der durchschnittliche Wert (gerundet, eine Nachkommastelle) wird in den folgenden Tabellen fett dargestellt.
- Die **Gradtagzahl (GTZ)** ist die Differenz zwischen der als behaglich empfundenen Raumtemperatur von 20 °C und einer niedrigeren Außentemperatur (Tagesmittelwert). Die Gradtagzahl wird nur für diejenigen Tage eines Zeitraums errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (<15°C) liegt. Gradtagzahlen werden jeweils für den Monat addiert. So kann der monatliche Aufwand für die Heizung verglichen werden.
- Als **Heiztag** gilt dabei jeder Tag mit einer Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze von 15 °C (unten schraffiert dargestellt).

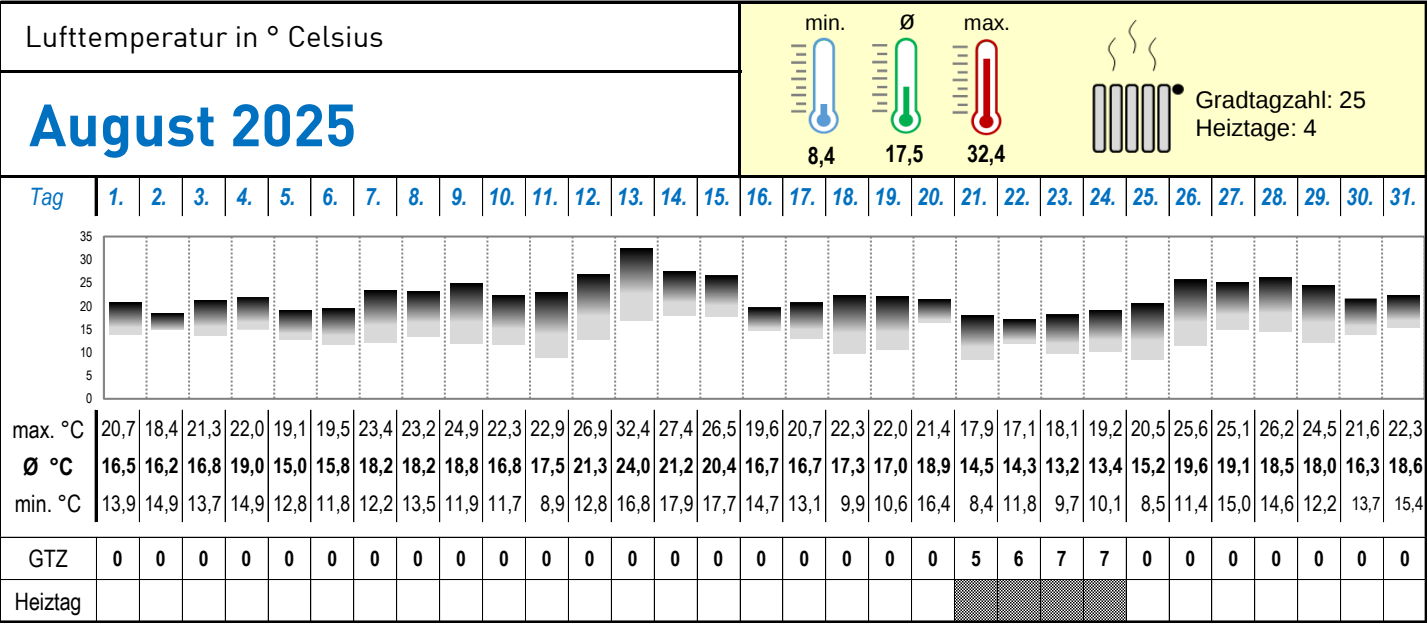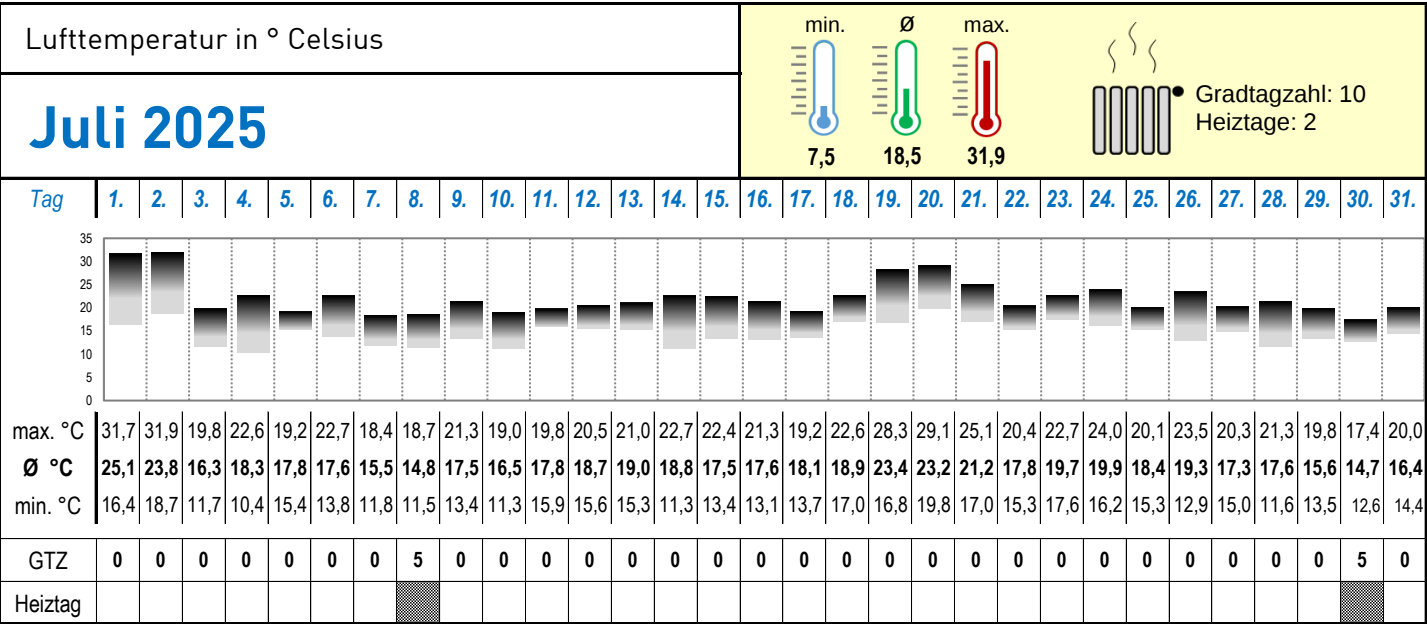



Temperaturen

B2.01

- Quelle: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle für Luftreinhaltung, Lärm- und Gefahrstoffe
 - Messstelle: Voslapp, Utterser Landstraße (vorläufige Messwerte)
 - Erläuterungen: 'Bei den meteorologischen Messungen des "Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen" (LÜN) handelt es sich um Begleitmessungen. Sie erfüllen nicht uneingeschränkt die Anforderungen, die üblicherweise an eine Wetterstation gestellt werden.
- Die **Lufttemperatur** wird durch ein von Luft umströmtes, gegen Sonneneinstrahlung geschütztes Thermometer in zwei Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Meteorologisch wird die durchschnittliche Tagestemperatur nach der Formel "Wert 7 Uhr + Wert 14 Uhr + 2x Wert 21 Uhr/4" errechnet. Der durchschnittliche Wert (gerundet, eine Nachkommastelle) wird in den folgenden Tabellen fett dargestellt.
- Die **Gradtagzahl (GTZ)** ist die Differenz zwischen der als behaglich empfundenen Raumtemperatur von 20 °C und einer niedrigeren Außentemperatur (Tagesmittelwert). Die Gradtagzahl wird nur für diejenigen Tage eines Zeitraums errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (<15°C) liegt. Gradtagzahlen werden jeweils für den Monat addiert. So kann der monatliche Aufwand für die Heizung verglichen werden.
- Als **Heiztag** gilt dabei jeder Tag mit einer Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze von 15 °C (unten schraffiert dargestellt).

Lufttemperatur in ° Celsius																min. 7,3 Ø 15,3 max. 24,9 Gradtagzahl: 112 Heiztage: 17															
September 2025																															
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	
max. °C	21,6	21,9	23,0	22,9	20,6	21,7	24,4	22,4	21,7	19,8	18,8	17,9	19,1	17,7	18,2	15,6	17,5	21,2	23,6	24,9	19,5	15,5	16,6	17,8	17,2	17,0	15,9	21,7	16,4	17,1	
Ø °C	17,3	16,5	19,9	18,7	14,8	16,1	18,9	17,8	17,9	15,2	14,8	13,5	13,7	13,6	15,5	13,3	14,3	18,5	18,4	19,4	13,0	11,9	12,4	13,1	13,2	12,4	13,9	14,2	13,1	12,9	
min. °C	15,7	14,0	15,1	16,7	12,4	9,9	13,5	14,8	15,4	12,2	12,8	11,3	11,5	10,1	12,7	11,8	11,6	14,9	16,5	15,9	8,3	7,3	8,3	9,8	10,1	10,9	10,2	10,6	10,4	9,8	
GTZ	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	6	6	6	0	7	6	0	0	0	7	8	8	7	7	8	6	6	7	7	
Heiztag																															

Lufttemperatur in ° Celsius																min. 2,1 Ø 11,3 max. 17,9 Gradtagzahl: 265 Heiztage: 30															
Oktober 2025																															
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
max. °C	16,1	17,2	13,5	13,6	13,2	16,2	17,9	15,2	14,6	16,8	16,1	15,4	16,5	14,6	14,4	15,1	13,6	12,9	13,0	12,8	14,8	15,3	16,9	11,1	11,2	11,7	11,0	13,4	13,3	12,4	11,6
Ø °C	10,3	11,2	11,6	11,4	11,4	12,8	15,1	12,5	12,4	13,7	14,1	13,9	11,9	13,1	11,6	12,7	10,9	6,8	8,7	11,5	12,9	10,9	11,9	9,5	9,1	7,9	9,2	9,7	11,0	9,7	9,5
min. °C	6,6	6,6	8,3	9,0	10,0	11,7	13,2	11,2	9,2	9,5	12,9	12,1	9,4	12,1	9,9	10,7	9,7	2,1	5,3	7,0	12,0	8,1	9,3	8,6	7,3	6,0	6,5	6,4	8,2	6,9	5,7
GTZ	10	9	8	9	9	7	0	7	8	6	6	6	8	7	8	7	9	13	11	9	7	9	8	10	11	12	11	10	9	10	11
Heiztag																															






Temperaturen

B2.01

- Quelle: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Zentrale Unterstützungsstelle für Luftreinhaltung, Lärm- und Gefahrstoffe
 - Messstelle: Voslapp, Utterser Landstraße (vorläufige Messwerte)
 - Erläuterungen: 'Bei den meteorologischen Messungen des "Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen" (LÜN) handelt es sich um Begleitmessungen. Sie erfüllen nicht uneingeschränkt die Anforderungen, die üblicherweise an eine Wetterstation gestellt werden.
- Die **Lufttemperatur** wird durch ein von Luft umströmtes, gegen Sonneneinstrahlung geschütztes Thermometer in zwei Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Meteorologisch wird die durchschnittliche Tagestemperatur nach der Formel "Wert 7 Uhr + Wert 14 Uhr + 2x Wert 21 Uhr/4" errechnet. Der durchschnittliche Wert (gerundet, eine Nachkommastelle) wird in den folgenden Tabellen fett dargestellt.
- Die **Gradtagzahl (GTZ)** ist die Differenz zwischen der als behaglich empfundenen Raumtemperatur von 20 °C und einer niedrigeren Außentemperatur (Tagesmittelwert). Die Gradtagzahl wird nur für diejenigen Tage eines Zeitraums errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur (<15°C) liegt. Gradtagzahlen werden jeweils für den Monat addiert. So kann der monatliche Aufwand für die Heizung verglichen werden.
- Als **Heiztag** gilt dabei jeder Tag mit einer Außentemperatur unterhalb der Heizgrenze von 15 °C (unten schraffiert dargestellt).

Lufttemperatur in ° Celsius																min. -3,0 Ø 7,2 max. 17,6 • Gradtagzahl: 385 Heiztage: 30														
November 2025																														
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
max. °C	13,2	12,3	12,0	15,2	17,6	15,4	10,4	10,0	11,8	8,5	11,5	13,9	15,1	10,3	7,0	8,1	7,6	6,8	4,1	5,2	3,7	4,1	2,6	7,9	4,2	6,6	7,0	8,8	9,6	9,2
Ø °C	11,4	9,8	10,1	13,3	13,5	10,0	8,3	8,8	8,7	6,6	9,5	11,9	11,9	6,6	5,9	5,5	6,0	4,7	3,3	3,4	-0,6	1,0	8,0	5,4	0,0	4,7	5,2	8,3	8,0	6,2
min. °C	8,4	8,2	6,5	11,9	11,7	7,6	3,7	8,0	6,7	2,6	6,7	8,5	8,8	5,5	5,3	2,8	2,6	3,7	2,8	1,5	-3,0	-2,7	-1,0	0,6	-0,1	1,3	0,5	7,2	7,5	4,1
GTZ	9	10	10	7	6	10	12	11	11	13	10	8	8	13	14	15	14	15	17	17	21	19	12	15	20	15	15	12	12	14
Heiztag																														

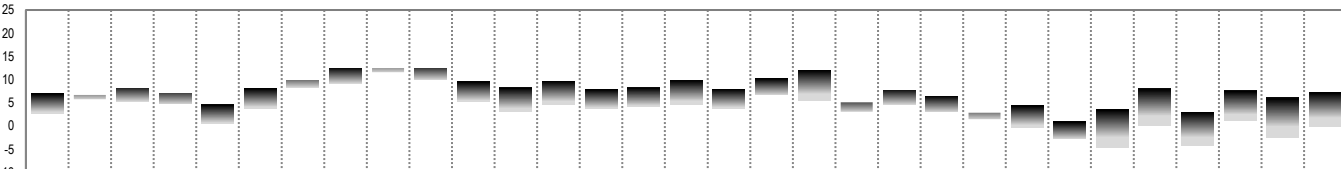Lufttemperatur in ° Celsius																min.  -4,6 Ø  5,8 max.  12,5  • Gradtagzahl: 442 Heiztage: 31															
Dezember 2025																															
Tag	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
																															
max. °C	7,0	6,7	8,2	6,9	4,7	8,1	9,8	12,4	12,5	12,5	9,5	8,3	9,7	7,9	8,3	9,9	8,0	10,3	12,0	5,1	7,6	6,3	2,8	4,3	0,9	3,5	8,0	3,0	7,6	6,0	7,2
Ø °C	5,9	6,5	7,0	5,6	3,1	6,1	9,4	11,4	12,3	11,5	7,7	6,6	7,1	6,8	6,4	7,4	7,0	9,2	8,6	3,4	6,6	4,3	2,1	2,2	-1,4	0,0	5,0	0,0	5,8	0,8	5,4
min. °C	2,7	5,7	5,4	4,8	0,5	3,8	8,4	9,3	11,6	10,0	5,2	3,1	4,6	3,8	4,3	4,6	3,8	6,8	5,5	3,0	4,7	3,1	1,5	-0,3	-2,8	-4,6	0,2	-4,2	1,2	-2,5	0,0
GTZ	14	14	13	14	17	14	11	9	8	9	12	13	13	13	14	13	13	11	11	17	13	16	18	18	21	20	15	20	14	19	15
Heiztag																															

